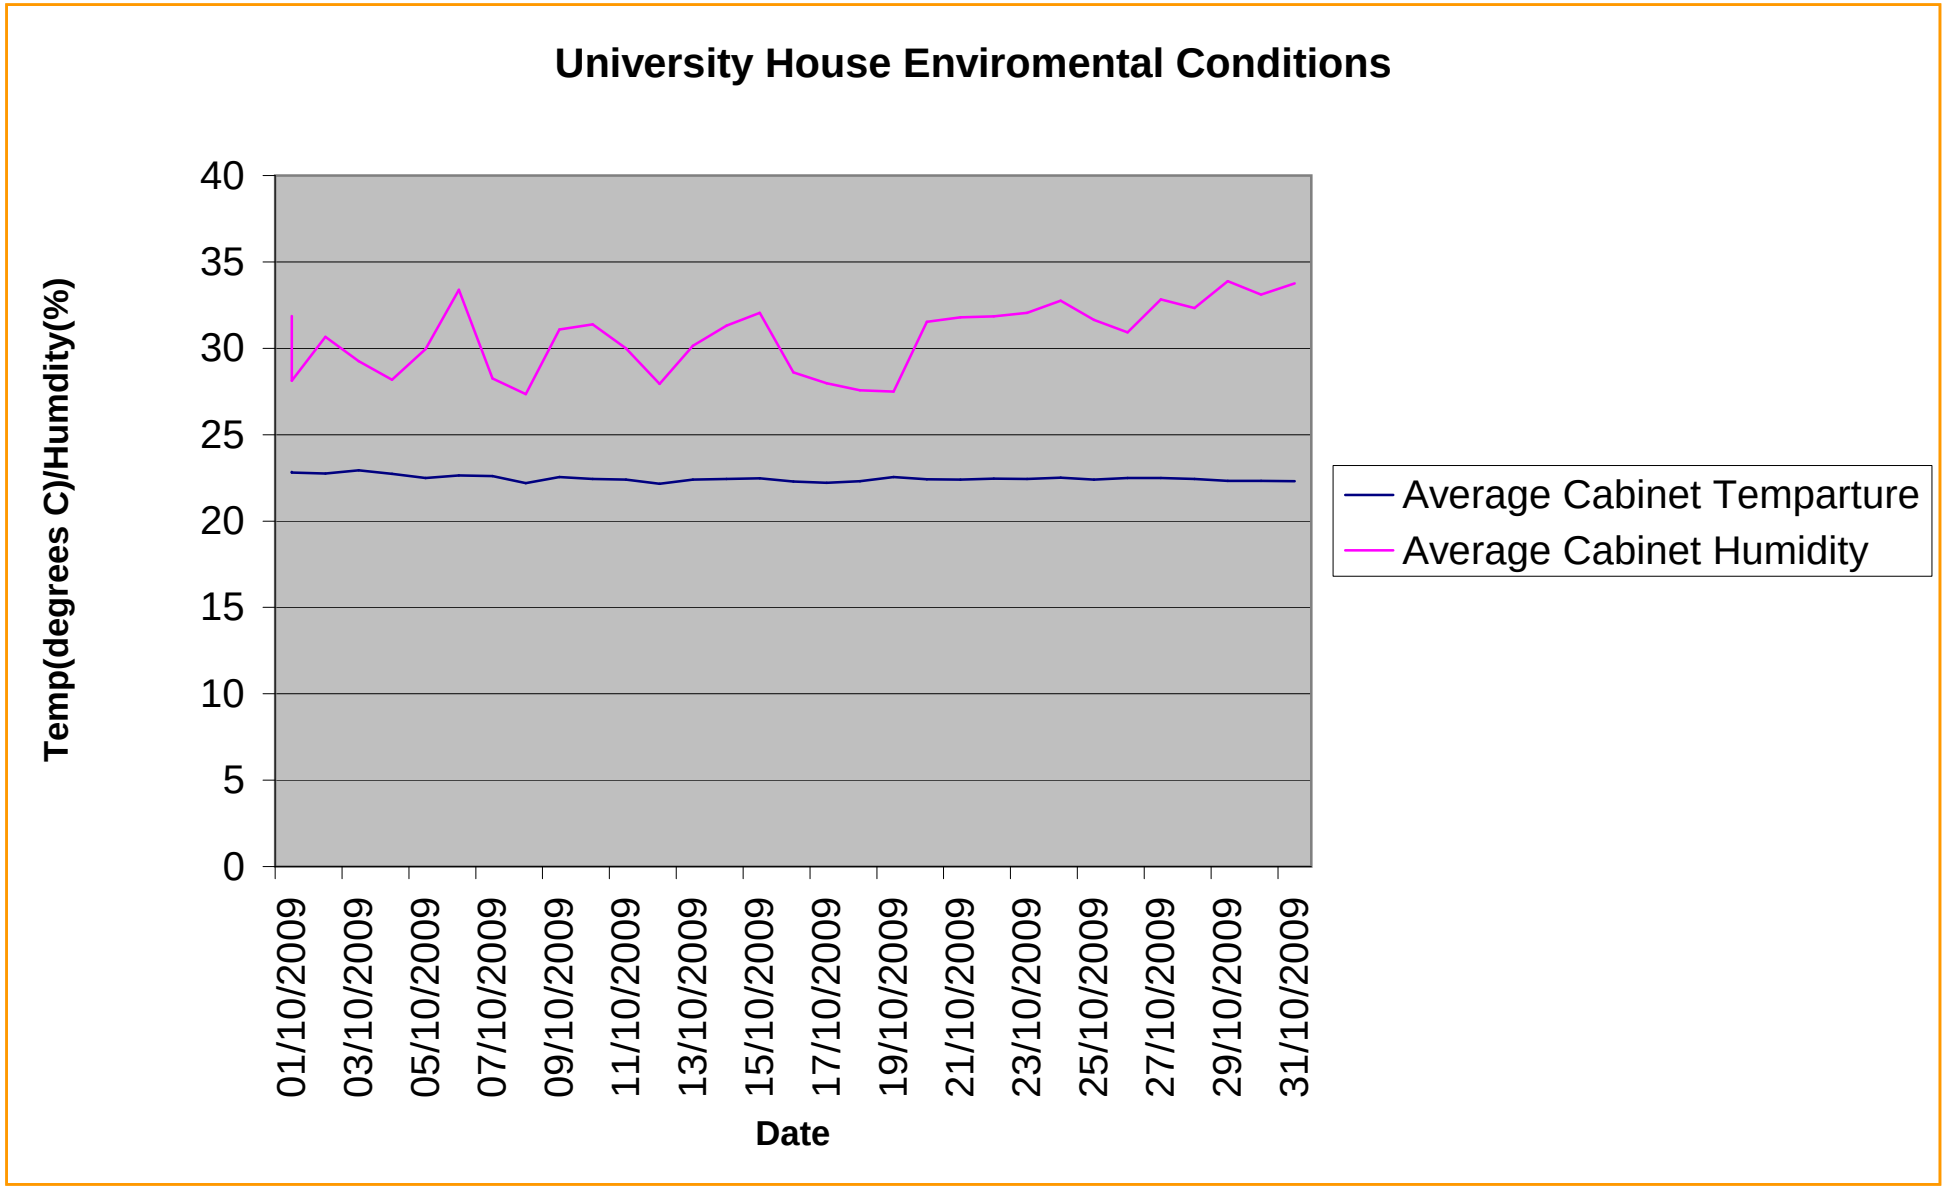
University House Enviromental Conditions
Temp(degrees C)/Humdity(%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
01/10/2009
03/10/2009
05/10/2009
07/10/2009
09/10/2009
11/10/2009
13/10/2009
15/10/2009
17/10/2009
19/10/2009
21/10/2009
23/10/2009
25/10/2009
27/10/2009
29/10/2009
31/10/2009
Date
Average Cabinet Temparture
Average Cabinet Humidity